



BỘ XÂY DỰNG
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS 003 (ISO/IEC 17025:2005) - TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 VIET NAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM)
 VILAS 003 LABORATORY - INSPECTION CENTER FOR BUILDING MATERIALS
 Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 Điện thoại (Tel): 024 38582216; Fax: 024 38581112; Email: centestvilas003@gmail.com; Website: www.vibm.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT
 Số (No) 1520/VLXD-TTKĐ

1. Cơ quan gửi mẫu (Client): Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Remak
2. Loại mẫu (Kind of sample): Vật liệu bông thủy tinh cách nhiệt Remak. Tỷ trọng: 12 - 32kg/m³ (Remak Glasswool Thermal Insulation. Density: 12 - 32kg/m³)
3. Số phiếu kế hoạch (Reg.No): 1271/KHTN
4. Ngày nhận mẫu (Date of received sample): 29/04/2021

KẾT QUẢ THÀNH PHẦN KHOÁNG
 TEST RESULT

| STT (No) | Tên chỉ tiêu (Characteristics) | Đơn vị (Unit) | Kết quả (Results) | Phương pháp thử (Test methods) |
|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Pha vô định hình (Glass Content) | % | ~ 99 | TCCS 02: 2012 VLXD/TTKĐ |
| 2 | Amiăng (Asbestos) | % | 0 | |

Ghi chú: Có giản đồ phân tích nhiễu xạ tia X kèm theo.

Kết luận: Không phát hiện thấy thành phần khoáng vật Amiăng trong mẫu thử.

Hà Nội, ngày (Date): 06/05/2021

Cán bộ phân tích (Tested by): Tạ Đức Quý

PTN VILAS 003 - Trung tâm Kiểm định VLXD
 VILAS 003 - Inspection Center for BM



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Huỳnh




Nguyễn Minh Quỳnh
 Bản quyền thuộc về Remak

Ghi chú (Note):

- Mẫu do khách hàng gửi đến phòng thí nghiệm VILAS 003-Viện Vật liệu xây dựng. Tên cơ quan gửi mẫu, tên mẫu trên Phiếu kết quả thử nghiệm do khách hàng đặt. (Samples were sent to lab VILAS 003-VIBM. Name of client and sample as client's request).
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu. Không được sao trích một phần Phiếu kết quả này khi không được đồng ý bằng văn bản của phòng thí nghiệm VILAS 003. (The test report valid for sample only. This test report shall not reproduced except in full, without the written approval of VILAS 003).
- Dấu VILAS 003 không bao gồm phép thử dấu (*). The VILAS003 symbol not used for (*) test methods.

Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Bong thuy tinh cach nhiet Remak - Cong ty cp Xay dung va noi that Remak

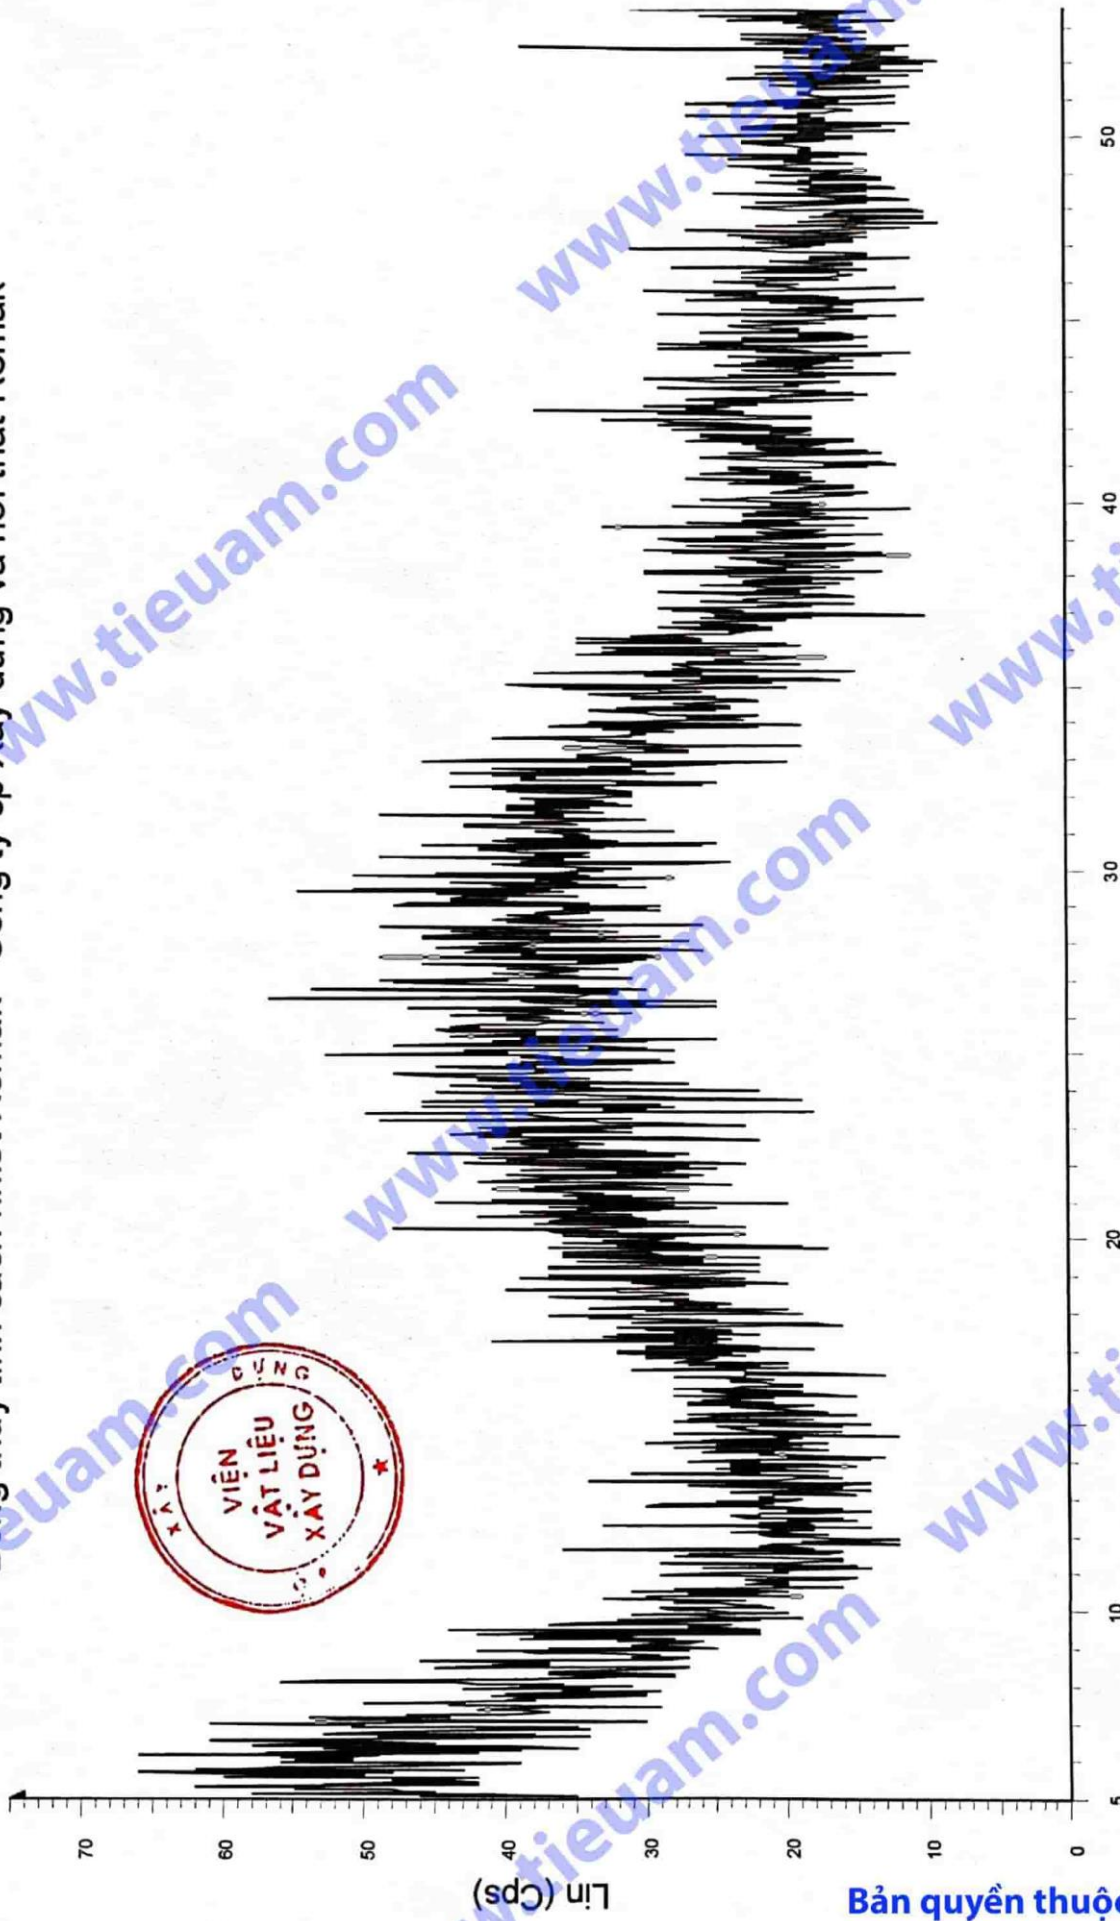

2-Theta - Scale

File: Bong thuy tinh cach nhiet Remak - Cong ty cp Xay dung va noi that Remak.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.000 ° - End: 55.010 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Tim Operations: Import

Bản quyền thuộc về Remak
Nghiem cam sao chép dưới mọi hình thức